


# AFLASTNINGSPLADE TIL TANK

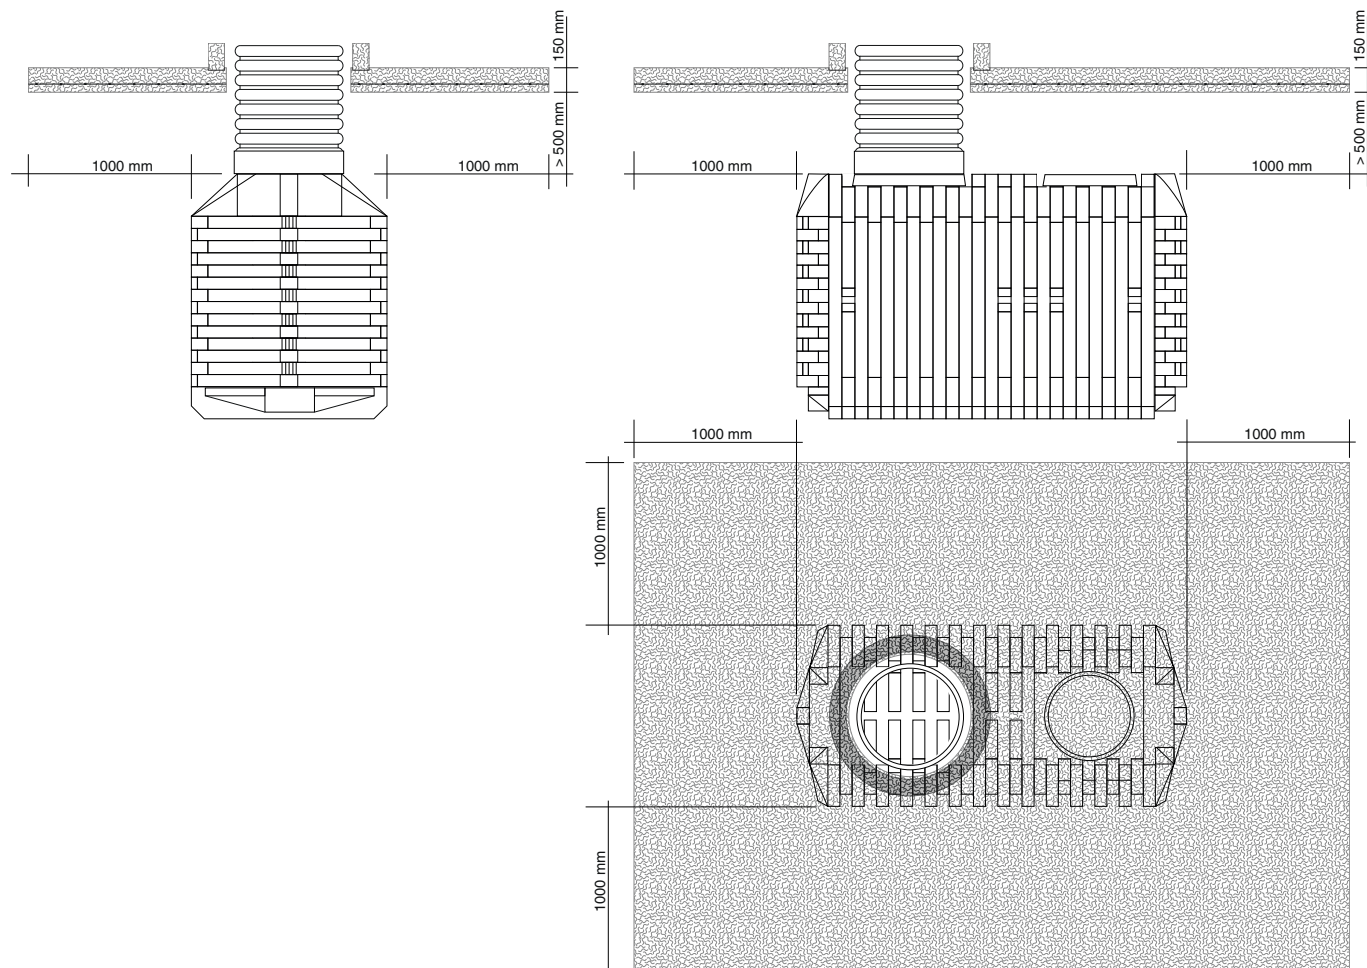

## BEMÆRK AT GARANTIE KUN DÆKKER HVIS DENNE VEJLEDNING FØLGES.

Læs denne vejledning grundigt igennem inden installation.

Ved placering af tank i trafikbelastet areal, skal armeret aflastningsplade støbes.

- Aflastningsplade skal være 150 mm tyk og indeholde Ø12x150x150 mm rionet, placeret 50 mm fra bund.
- Indstøb betonkegle eller ring ved opføringsrør, hvilende på aflastningsplade.
- Mellem tank og aflastningsplade skal være et mindst 500 mm

lag bestående af velgraderet og komprimerbart friktionsgrus (opgravet jord eller fyldsand vil ikke være egnet). Laget må ikke indeholde kornstørrelse over 16 mm, og der må maks. være 10% korn mellem 8-16 mm. Materialet må ikke være frossent. Omkringfyldningsmateriale stemples i lag af maks. 100 mm til proctor 98 (iht. DS430). Dette opnås ved at stampe 3 gange pr. lag med en 15 kg håndstamper, indtil der er opnået 300 mm over tank. Derefter stemples der med en 85 kg vibrationsplade.

