

# SEPTICLEAN PUMPEBRØND BRUGERVEJLEDNING



## I forbindelse med dit afløbsanlæg er der installeret en SeptiClean pumpebrønd for dræn/spildevand.

Du har modtaget en plan fra din kloakmester som viser, hvor pumpebrønd er placeret og hvilke afløbsinstallationer der er tilsluttet.


For at opnå den bedste drift af din SeptiClean pumpebrønd, bør følgende punkter følges:

1. Dæksel på pumpebrønd må ikke tildækkes, men skal være tilgængelig for inspektion og vedligeholdelse.
2. Pumpebrønd kontrolleres mindst én gang om året for at se, om der findes aflejringer i brønd – evt. bundslam fjernes.
3. Pumpe tilses og kontrolleres i henhold til leverandørens anvisning (se vedlagte brugsanvisning for pumpe) dog mindst hvert 2. år.
4. Flyderkontaktens start-, stopfunktion kontrolleres jævnligt (anbefalet én gang om måneden).
5. Dæksel kontrolleres årligt.
  - a. Ved støbejerns- og plastdæksler kontrolleres at gummipakning og dæksel er intakt.
  - b. Ved støbejernsdæksel med sandlås kontrolleres, renses og efterfyldes denne med fint sand.
6. Alarmfunktion kontrolleres jævnligt, hvis brønd er udstyret med en sådan (anbefalet én gang om måneden).
7. Efter strømafbrydelse bør De sikre Dem, at pumpen starter igen.

Driftsvejledning for det øvrige anlæg skal nøje følges. Pumpe vedligeholdes i henhold til brugsanvisning til pumpe som er vedlagt sammen med denne brugervejledning.

### Ved fejl

I tilfælde af pumpefejl vil alarmer til pumpen gå i gang. Kontakt din kloakmester hurtigst muligt, og sørg for at der ikke ledes yderligere vand til pumpebrønden, før den er blevet kontrolleret. Ved elektriske fejl som medfører at relæet slår fra skal du kontakte din elektriker.

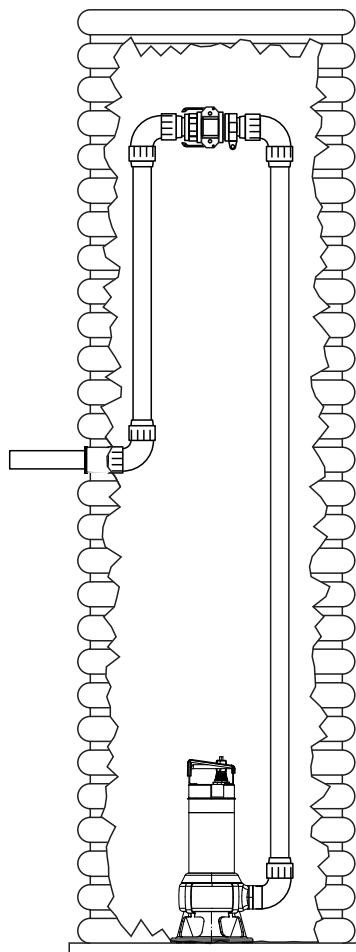

Kloakmester:

Firma

Navn

Adresse

Postnr / by

Tlf nr.



**Fyn**  
Hvidkærvej 7  
DK-5250 Odense SV  
T: +45 63 76 30 30

**Jylland**  
Maserativej 15  
DK-7100 Vejle  
T: +45 63 76 30 50

**Sjælland**  
Greve Main 31  
DK-2670 Greve  
T: +45 63 76 30 70

